TOTO

自動洗浄小便器ジアテクト(ＡＣ100Ｖタイプ)
自動洗浄小便器(ＡＣ100Ｖタイプ、アルカリ乾電池タイプ)

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「風呂、シャワー室での使用禁止」を示します。	は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

⚠警告

水場使用禁止

浴室内などの湿気の多い場所に設置しない
故障、漏電の原因になります。

分解禁止

修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わない
故障、感電・けがのおそれがあります。

⚠注意

必ず実行

必ず2人以上で施工を行う
腰を痛めたり、陶器を落として破損する可能性があります。

施工後、必ず試運転し、各部に水漏れのないことを確認する
取り付けが不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

同梱部品

■部品があるか、下記を参照して確認してください。

上ふた	目皿		固定片	バックハンガー
（1個）	US810型 US820型 US860型 のみ （1個）	US800型 のみ （1個）	固定片（2個） 木ねじ一式（木ねじ6本）（ｺﾞﾑｽﾘｰﾌﾞ2個） US810型 US820型 のみ	バックハンガー（2個） 木ねじ一式（木ねじ6本）（ワッシャー2枚） US800型 US860型 のみ

給水金具	その他		お客様に必ずお渡しください
開閉工具（1個） 止水栓（1個） クイックファスナー（1個）	結束バンド（1個）［コントローラー部に取付説明書を貼り付けています］ アルカリ乾電池（2個）［アルカリ乾電池タイプのみ］ 施工説明書（1部）		掃除用磁石（1個）［ジアテクトタイプのみ］ 取扱説明書（1部）

●排水金具(排水ソケットまたは壁フランジ)は別梱包です。

取り付け前のご注意

⚠警告

水場使用禁止

浴室内などの湿気の多い場所に設置しない
故障、漏電の原因になります。

必ず実行

●万一の際の危険防止のため、必ず過電流遮断器、漏電遮断器を設置する
使用電線：600Ｖビニール絶縁電線またはケーブル
（φ1.6、φ2.0mmの単線もしくは2.0mmのより線）
●電源線の結線部は絶縁および被水防止処理を行う
●電源線の結線部は器具内に入れない
感電、漏電、火災の原因になります。

・水道工事と電気工事は十分に工程を打ち合わせのうえ、行ってください。
・電源線は現場でご用意ください。（AC100Vタイプのみ）
・アース線は不要ですので、2芯の電源線をご使用ください。（AC100Vタイプのみ）
・給水圧力範囲は最低必要水圧0.07ＭＰａ（11L/min 流動時）、最高水圧0.75ＭＰａです。この圧力範囲でご使用ください。
・センサー面は傷つけないよう十分ご注意ください。
・電気器具ですから、水をかけないよう注意してください。
センサーの照射角度および感知距離は、図のとおりです。なお、小便器の前に手すりなどを設置する場合は、光電センサーの感知領域内（安定感知領域内および不安定感知距離内）に障害物が入らないように設置してください。また、光電センサー正面の壁がステンレスなど反射しやすい場所への設置や、光電センサー同士（大便器自動洗浄システム用光電センサーを含む）が対向するような設置は誤作動を生じますので避けてください。
・強い太陽光が入る環境では作動しない場合があります。
・インバータや赤外線を用いた他の機器により、誤作動することがあります。
・梱包前に通水検査をしていますので商品内に水が残っている可能性がありますが、商品には問題ありません。

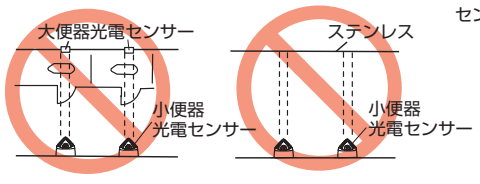

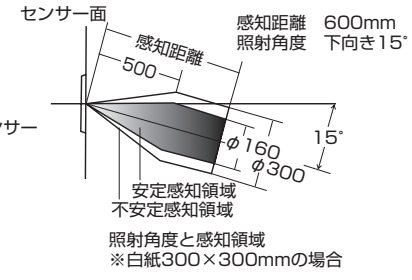

照射角度と感知領域
※白紙300×300mmの場合

各部のなまえ

■US820型
■US810型

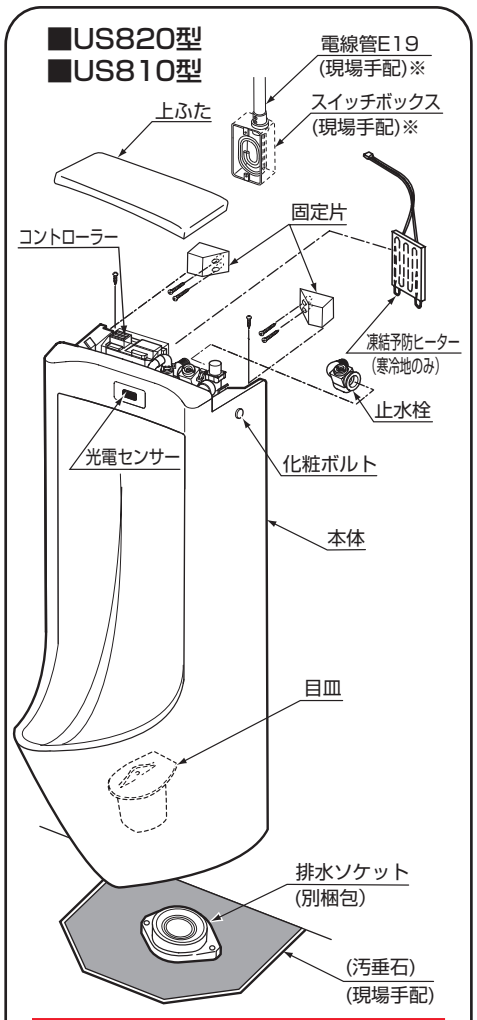

HP510Rをご使用の場合、排水管は床仕上げ面より5～10mmの高さで立ち上げてください。
また、リモデルなどで既設の排水ソケットから交換する際は、排水管を立ち上げ直してください。

※汚垂石を設置した場合は汚垂石上面が床仕上げ面となります。

※はAC100Vタイプのみ

■US860型
■US800型

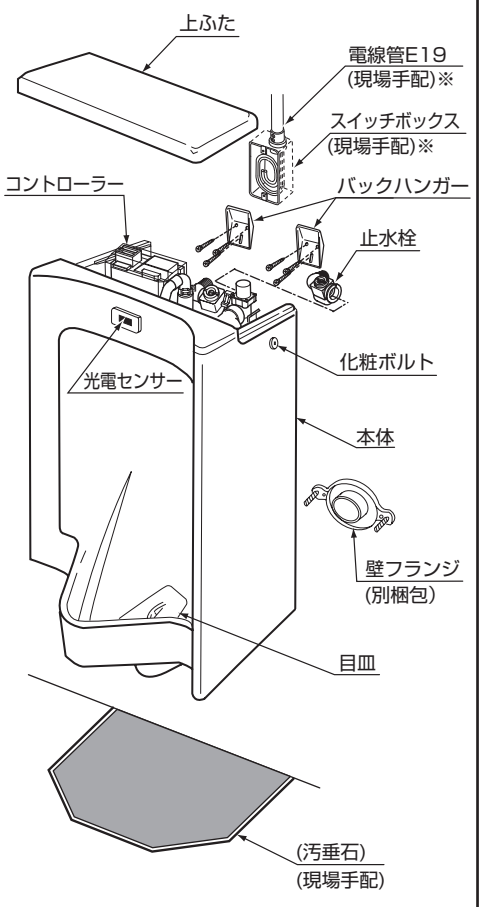

※汚垂石を設置した場合は汚垂石上面が床仕上げ面となります。

※はAC100Vタイプのみ